


料理室・給湯できない蛇口がございます

給湯配管故障のため、設置する調理台4台のうち1台の給湯蛇口からお湯が出なくなっております。**1箇所のみ給湯不可**となり、**その他の蛇口は給湯可能**です。それぞれの台に付属する水道（冷たい水）は従来通りご利用いただけます。

ご不便をおかけいたしますが、現状ご了承の上、ご予約・ご利用をいただきたくお願い申し上げます。

※**給湯<可能>** 講師台1箇所、調理台1台につき2箇所・計7箇所（※1箇所不可）、流し台2箇所 （2018年7月1日時点 計10箇所は給湯可能）

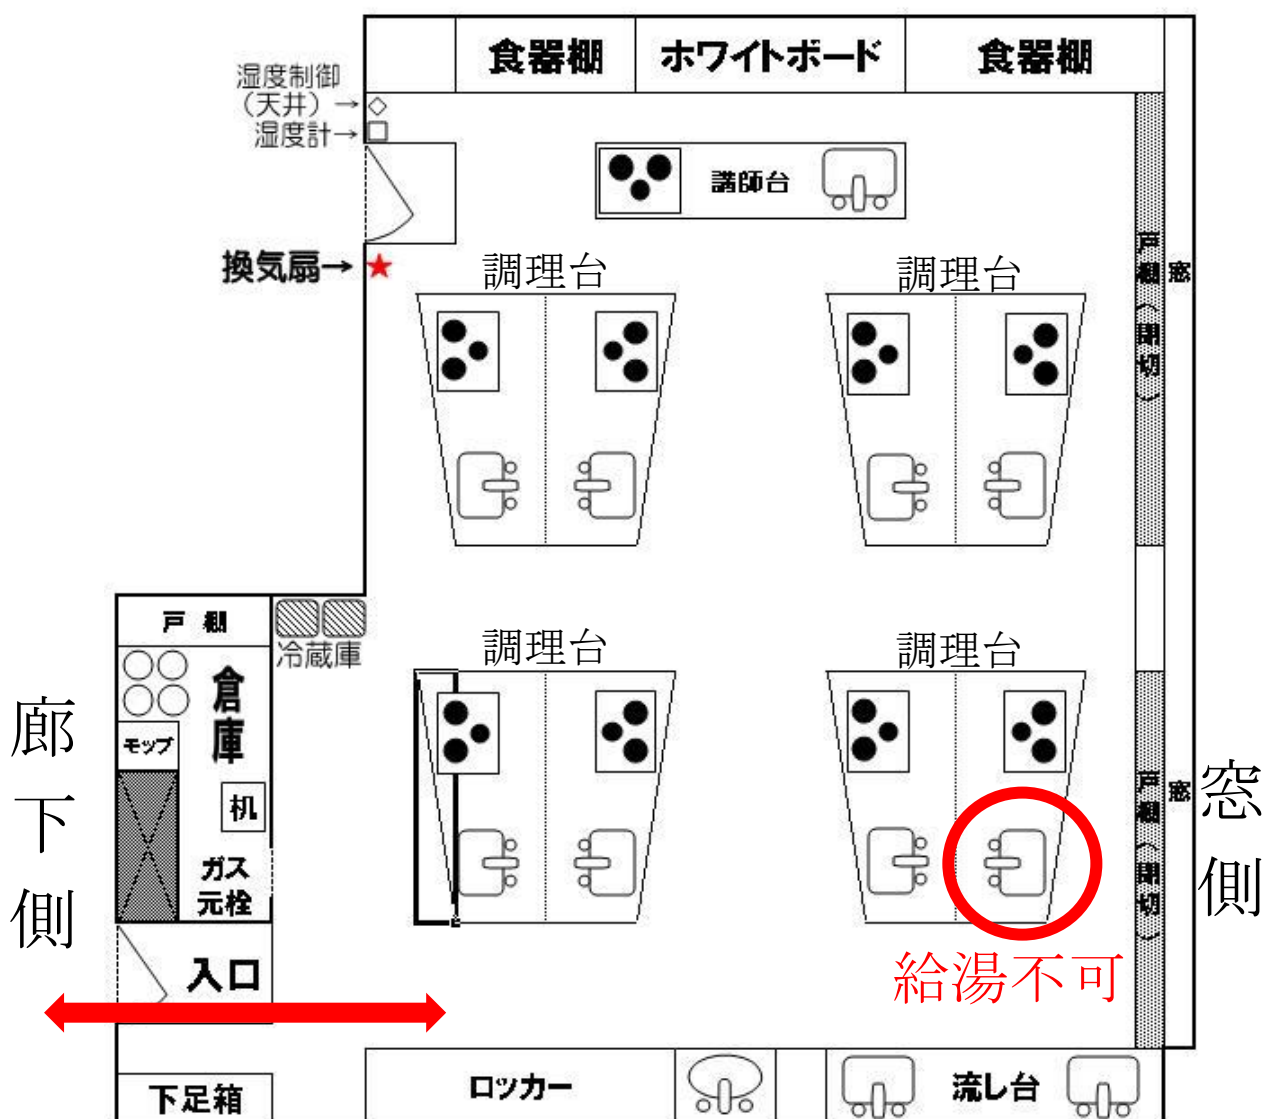

2018年7月1日

足立区梅田地域学習センター

TEL : 03-3880-5322